

Riduttori di pressione

serie 5360 - 5362 - 5365 - 5366



cert. n° 0003
ISO 9001

01026/05

sostituisce dp 01026/01



Funzione

I riduttori di pressione sono dei dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica. Tale pressione in ingresso, in genere, risulta troppo elevata e variabile per uno sfruttamento corretto degli impianti domestici.

Caratteristica fondamentale, per un riduttore di pressione di qualità, è quella che consente di mantenere una pressione a valle costante, al variare della pressione a monte.




Gamma prodotti

Serie 5360.1	Riduttore di pressione attacchi maschio, con manometro	Misure 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" M
Serie 5360.0	Riduttore di pressione attacchi maschio, senza manometro	Misure 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" M
Serie 5362.1	Riduttore di pressione attacchi femmina, con manometro	Misure 1/2", 3/4", 1" F
Serie 5362.0	Riduttore di pressione attacchi femmina, senza manometro	Misure 1/2", 3/4", 1" F
Serie 5365.1	Riduttore di pressione attacchi maschio, con doppio manometro	Misure 1 1/2", 2" M
Serie 5365.0	Riduttore di pressione attacchi maschio, senza doppio manometro	Misure 1 1/2", 2" M
Codice 536660	Riduttore di pressione attacchi flangiati, con doppio manometro	Misura DN 65


Caratteristiche tecnico / costruttive

serie ↗	5360/5362	5365	5366
Materiali: - Corpo: - Coperchio: - Membrana: - Tenute: - Sede e filtro:	ottone UNI EN 1982 CB753S ottone UNI EN 12165 CW617N NBR NBR Acciaio inox	bronzo DIN 50930-6 RG5 PB3 ottone UNI EN 1982 CB753S NBR NBR Acciaio inox	bronzo DIN 50930-6 RG5 PB3 ottone UNI EN 1982 CB753S NBR NBR Acciaio inox
Prestazioni: - Pressione max a monte: - Campo di taratura pressione a valle: - Taratura di fabbrica: - Temperatura max d'esercizio: - Scala pressione manometro: - Fluidi d'impiego: - Certificazione: - Gruppo acustico:	25 bar 0,5÷6 bar 3 bar 80°C 0÷10 bar acqua EN1567 I	25 bar 0,5÷6 bar 3 bar 80°C 0÷25 bar a monte 0÷10 bar a valle acqua EN1567 -	16 bar 0,5÷6 bar 3 bar 80°C 0÷25 bar a monte 0÷10 bar a valle acqua - -
Attacchi:	- 5360; 1/2"÷1 1/2" M a bocchettone - 5362 1/2"÷1" F	1 1/2"÷2" M a bocchettone	Flangiati DN 65, PN 16 accoppiabile con controflange EN 1092-1
Attacchi per manometro:	uno da 1/4" F	due da 1/4" F	due da 3/8" F


Dimensioni

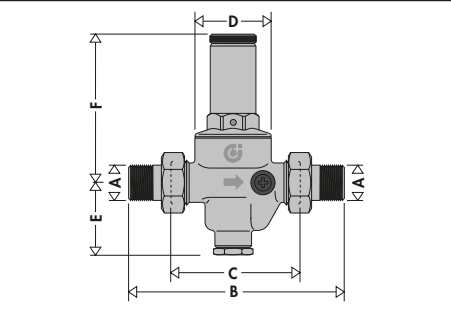


Codice	A	B	C	D	E	F
536040/1	1/2"	140	76	Ø 51	53,5	89,5
536050/1	3/4"	160	90	Ø 60	54	111,5
536060/1	1"	180	95	Ø 60	54	111,5
536070/1	1 1/4"	200	110	Ø 72	63	126
536080/1	1 1/2"	220	120	Ø 72	63	126

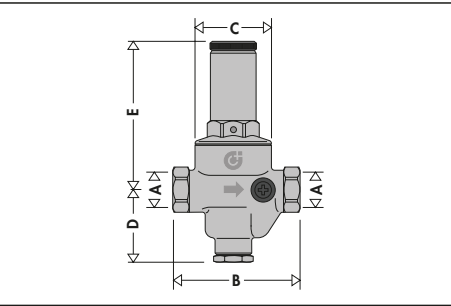

Codice	A	B	C	D	E
536240/1	1/2"	81	Ø 51	53,5	89,5
536250/1	3/4"	95	Ø 60	54	111,5
536260/1	1"	100	Ø 60	54	111,5

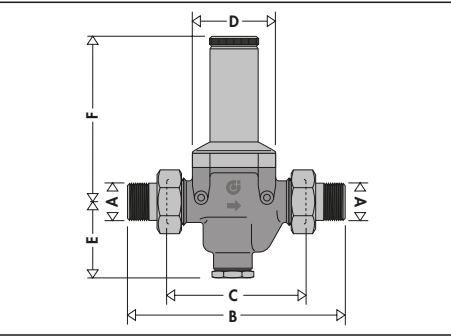

Codice	A	B	C	D	E	F
536580/1	1 1/2"	260	160	110	97	201
536590/1	2"	280	160	110	94	204

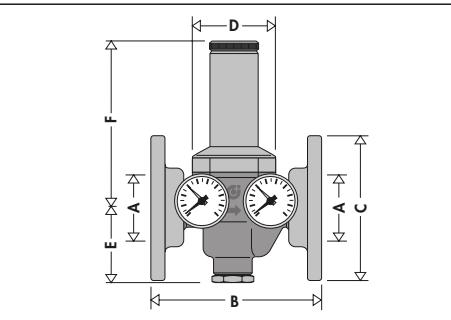


Codice	A	B	C	D	E	F
536660	DN 65	225	Ø 185	110	94	204

Principio di funzionamento


Il riduttore di pressione basa il proprio funzionamento sull'equilibrio di due forze poste in contrapposizione:

- 1 la spinta della **molla** verso l'**apertura** dell'otturatore.
- 2 la spinta della **membrana** verso la **chiusura** dell'otturatore.

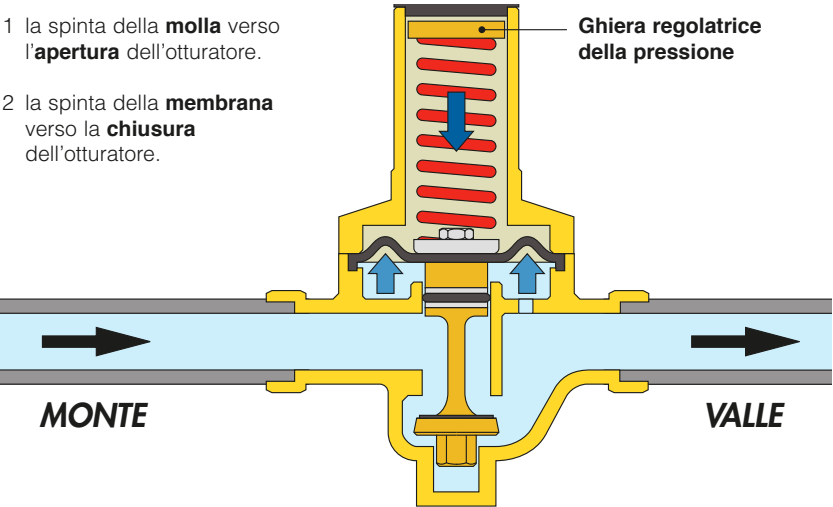


Funzionamento con erogazione

Quando sulla rete idrica si apre un'utenza, la forza della molla diventa prevalente rispetto a quella, contraria, della membrana; l'otturatore si sposta verso il basso aprendo il passaggio all'acqua. Maggiore è la richiesta d'acqua e maggiore sarà la diminuzione della pressione sotto la membrana provocando così un più elevato passaggio del fluido attraverso l'otturatore.

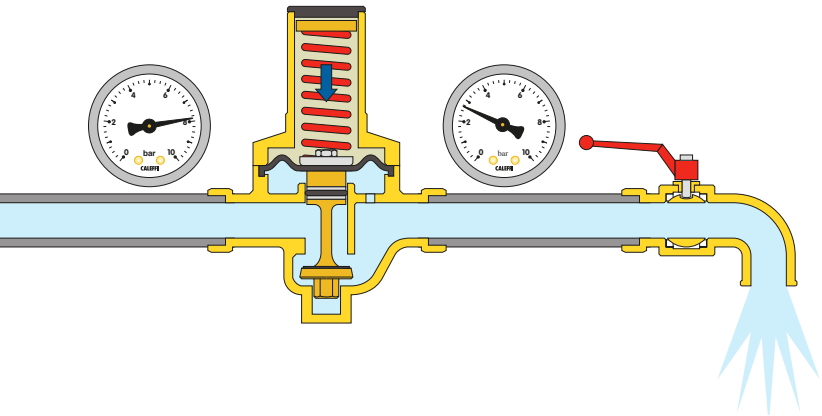

Funzionamento senza erogazione


Quando l'utenza è completamente chiusa, la pressione di valle si innalza e spinge la membrana verso l'alto. In questo modo l'otturatore si chiude, impedendo il passaggio del fluido e mantenendo costante la pressione al valore di taratura. Una minima differenza a vantaggio della forza esercitata dalla membrana nei confronti di quella esercitata dalla molla provoca la chiusura del dispositivo.

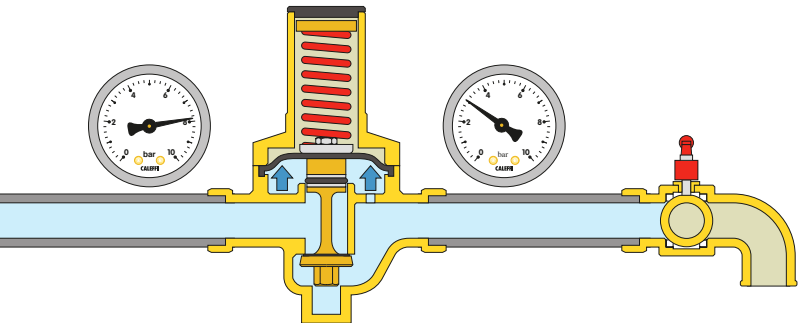

Particolarità costruttive

Sede compensata

I riduttori di pressione Caleffi sono dotati di sede compensata. Ciò significa che il **valore della pressione di taratura** a valle rimane **costante** indipendentemente dalle variazioni di valore della pressione a monte.

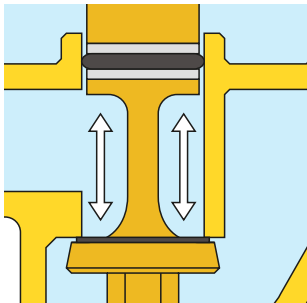

Nella figura, la spinta verso l'apertura è controbilanciata dalla forza creata dalla pressione in chiusura agente sul pistone di compensazione. Dato che quest'ultimo ha una superficie uguale a quella dell'otturatore, le due forze in gioco si annullano.

Silenziosità


La conformazione interna, studiata per ottenere una forma fluidodinamica ottimale, ha consentito, durante i test svolti, di evidenziare un livello di rumorosità inferiore ai 20 dB. Grazie a questa qualità, i riduttori Caleffi serie 5360 risultano omologati in gruppo acustico I, secondo quanto previsto dalla norma europea EN 1567.

Basse perdite di carico

La conformazione fluidodinamica interna del riduttore consente di ottenere delle perdite di carico piuttosto basse anche in presenza di un numero notevole di utenze aperte. Questa caratteristica è importante in relazione alle perdite di pressione elevate causate dai dispositivi oggi presenti negli impianti, ad esempio dei miscelatori termostatici, che obbligano l'installazione di riduttori che ottimizzano le perdite di pressione.



Alte pressioni

La zona esposta alla pressione di monte è costruita in modo da operare anche ad alta pressione. Mediante degli anelli antiestrusione in PTFE sul pistone compensatore, la valvola può essere impiegata in servizio continuo con pressioni di monte fino a 25 bar.

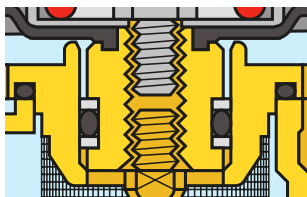


Sede di tenuta

La sede di passaggio del fluido su cui agisce l'otturatore è in acciaio inossidabile, il che garantisce il mantenimento nel tempo delle prestazioni del dispositivo.

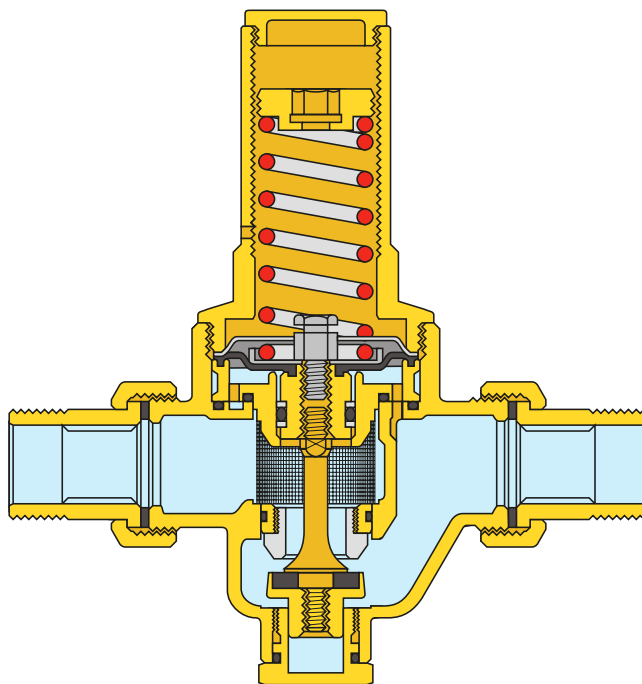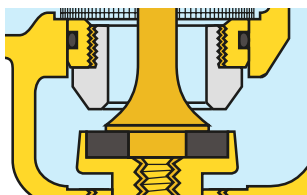


Superfici di scorrimento

Le parti più soggette al deterioramento causato dagli attriti degli organi in movimento sono rivestite in PTFE. Questo trattamento aumenta notevolmente la longevità del dispositivo di riduzione.

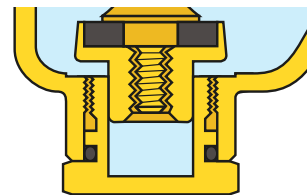

Cartuccia estraibile

La cartuccia contenente membrana, filtro, sede, otturatore e pistone di compensazione è estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia del filtro.

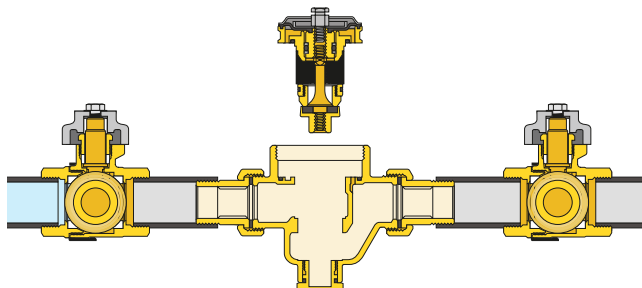

Certificazione

I riduttori di pressione sono certificati come rispondenti ai requisiti della norma europea EN 1567.

Caratteristiche idrauliche

Grafico 1 (Velocità di circolazione)


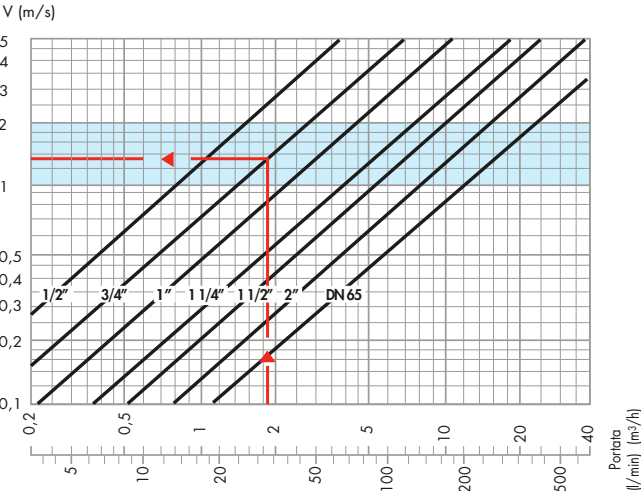


Grafico 2 (Caduta di pressione)

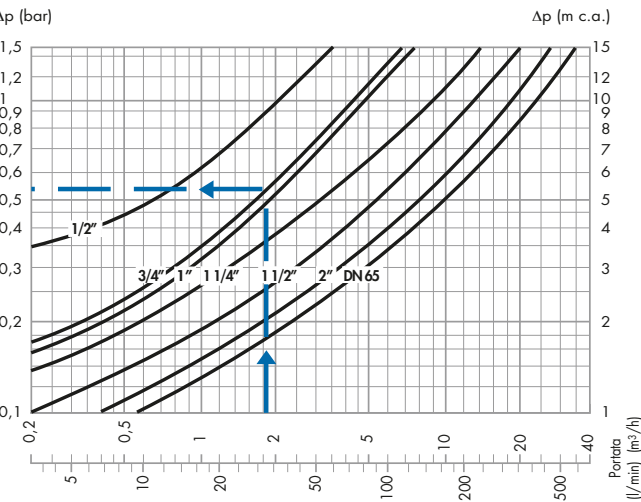

Condizioni di riferimento: Pressione a monte = 8 bar
Pressione a valle = 3 bar

Dimensionamento

Per facilitare la scelta del diametro corretto, qui di seguito riportiamo le portate caratteristiche degli apparecchi comunemente usati negli impianti idrosanitari:

Tabella portate caratteristiche

Vasca da bagno, lavello cucina, lavastoviglie	12 litri/min
Doccia	9 litri/min
Lavabo, bidet, lavatrice, vaso a cassetta	6 litri/min

Per evitare il sovradimensionamento del riduttore e delle tubazioni è necessario prendere in considerazione un corretto coefficiente di contemporaneità. In sostanza, maggiore è il numero di utenze dell'impianto e minore sarà la percentuale di apparecchi aperti contemporaneamente.

Tabella coefficienti di contemporaneità in %

Numero Apparecchi	Abitazioni %	Comunità %	Numero Apparecchi	Abitazioni %	Comunità %	Numero Apparecchi	Abitazioni %	Comunità %
5	54	64,5	35	23,2	30	80	16,5	22
10	41	49,5	40	21,5	28	90	16	21,5
15	35	43,5	45	20,5	27	100	15,5	20,5
20	29	37	50	19,5	26	150	14	18,5
25	27,5	34,5	60	18	24	200	13	17,5
30	24,5	32	70	17	23	300	12,5	16,5

I passi da seguire per un corretto dimensionamento sono i seguenti:

- A fronte del numero e del tipo di apparecchi presenti nell'impianto, si calcola la portata totale, sommando le loro singole portate caratteristiche

Esempio:

Unità abitativa con 2 bagni
2 bidet $G = 12 \text{ l/min}$
1 doccia $G = 9 \text{ l/min}$
2 lavabi $G = 12 \text{ l/min}$
2 vasi a cassetta $G = 12 \text{ l/min}$
1 vasca da bagno $G = 12 \text{ l/min}$
1 lavello cucina $G = 12 \text{ l/min}$
1 lavatrice $G = 12 \text{ l/min}$

$G_{tot} = 81 \text{ l/min}$
 $n^\circ \text{ apparecchi} = 10$

- Attraverso la tabella dei coefficienti di contemporaneità, si calcola la portata di progetto.

Esempio:

$G_{pr} = G_{tot} \cdot \% = 81 \cdot 41 \% = 33 \text{ l/min}$

Nella fase di dimensionamento dei riduttori, è consigliabile contenere la velocità del flusso nelle condotte tra 1 e 2 metri al secondo. Questo per evitare rumorosità nelle tubazioni ed una rapida usura degli apparecchi di erogazione.

- Mediante il grafico 1, partendo dal dato di portata di progetto, si determina il diametro del riduttore tenendo conto che la velocità ideale è compresa tra 1 e 2 m/s (fascia azzurra).

Esempio:

per $G_{pr} = 33 \text{ l/min}$ si sceglie il diametro 3/4"
(vedi indicazione sul grafico 1)

- Dal grafico 2, sempre partendo dal dato della portata di progetto, si individua la caduta di pressione intersecando la curva relativa al diametro scelto in precedenza (la pressione a valle scende di un valore pari alla caduta di pressione, rispetto alla pressione di taratura a portata nulla).

Esempio:

per $G_{pr} = 33 \text{ l/min}$ $\Delta p = 0,55 \text{ bar}$
(vedi indicazione sul grafico 2)


Portate nominali

A fronte di una velocità media di 2 m/s, riportiamo le portate di acqua relative ad ogni diametro secondo i requisiti della norma EN 1567.

Diametro	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Portata (m³/h)	1,27	2,27	3,6	5,8	9,1	14
Portata (l/min)	21,16	37,83	60	96,66	151,66	233,33

Installazione

- 1 Prima della installazione, aprire tutti i rubinetti di erogazione per pulire l'impianto ed espellere l'aria rimasta nelle tubazioni.
- 2 Installare le valvole di intercettazione a monte e a valle per facilitare le future operazioni di manutenzione.
- 3 Installare il riduttore in qualsiasi posizione tranne che capovolto.

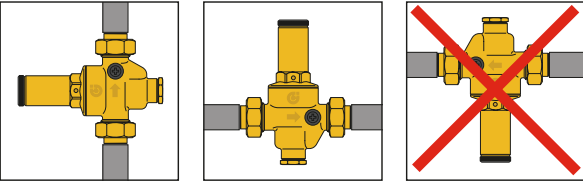

- 4 **Chiudere la valvola di intercettazione a valle**
- 5 Effettuare la taratura agendo sulla ghiera premimolla, posta sotto il tappo della campana, con una chiave a brugola 10 mm in senso orario per aumentare il valore di taratura, in senso antiorario per diminuirlo.
- 6 Leggere sul manometro il valore desiderato. (I riduttori Caleffi hanno una taratura di fabbrica di 3 bar).

Consigli per l'installazione

1. Installazione in pozzetti

E' sconsigliato installare i riduttori di pressione all'interno di pozzetti principalmente per due motivi:

- la lettura del manometro risulta difficoltosa se non impossibile.
- è possibile che delle impurità entrino nel dispositivo attraverso i fori per lo sfogo della compressione volumetrica presenti sulla campana.

2. Colpi d'ariete

Questo è uno dei maggiori fattori di rotture dei riduttori di pressione.

Durante l'installazione in impianti "a rischio" è bene prevedere l'uso di dispositivi specifici atti all'assorbimento dei colpi d'ariete.

Anomalie funzionali


Spesso si addebitano erroneamente al riduttore di pressione alcune anomalie che, in genere, sono dovute alla mancanza di determinati accorgimenti impiantistici. I casi più frequenti sono:

1. Incremento della pressione a valle del riduttore in presenza di un boiler

Questo problema è dovuto al surriscaldamento dell'acqua provocato dal boiler.

La pressione non riesce a "sfogare" in quanto trova il riduttore giustamente chiuso.

La soluzione è costituita dall'installazione di un vaso d'espansione (tra il riduttore ed il boiler) che "assorbe" l'incremento di pressione.

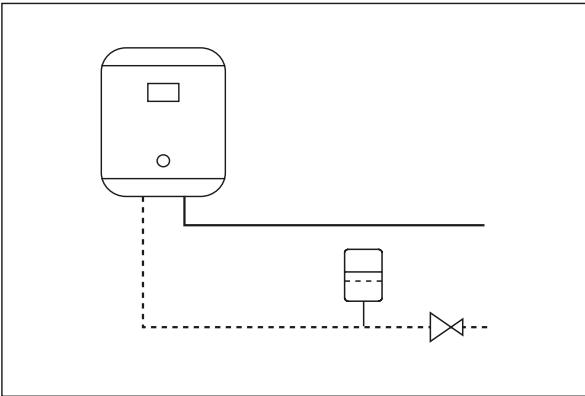

2. Il riduttore non mantiene il valore di taratura

Nella maggioranza dei casi questo problema deriva dalla presenza di impurità che si posano sulla sede di tenuta provocando trafilamenti e conseguenti incrementi di pressione a valle.

La soluzione è costituita preventivamente dall'installazione di un filtro a monte del riduttore e successivamente dalla manutenzione e pulizia della cartuccia estraibile (vedi voce manutenzione).


Manutenzione

Per la pulizia, il controllo o la sostituzione dell'intera cartuccia, occorre:

- 1 Intercettare il riduttore.
- 2 Svitare la ghiera premimolla fino a togliere la tensione alla molla stessa.
- 3 Smontare la campana.
- 4 Estrarre la cartuccia con l'aiuto di due cacciaviti.
- 5 L'intera cartuccia, dopo l'ispezione e l'eventuale pulizia, può essere rimontata oppure sostituita utilizzando la cartuccia di ricambio.
- 6 Ritarare il riduttore.



Schema impiantistico

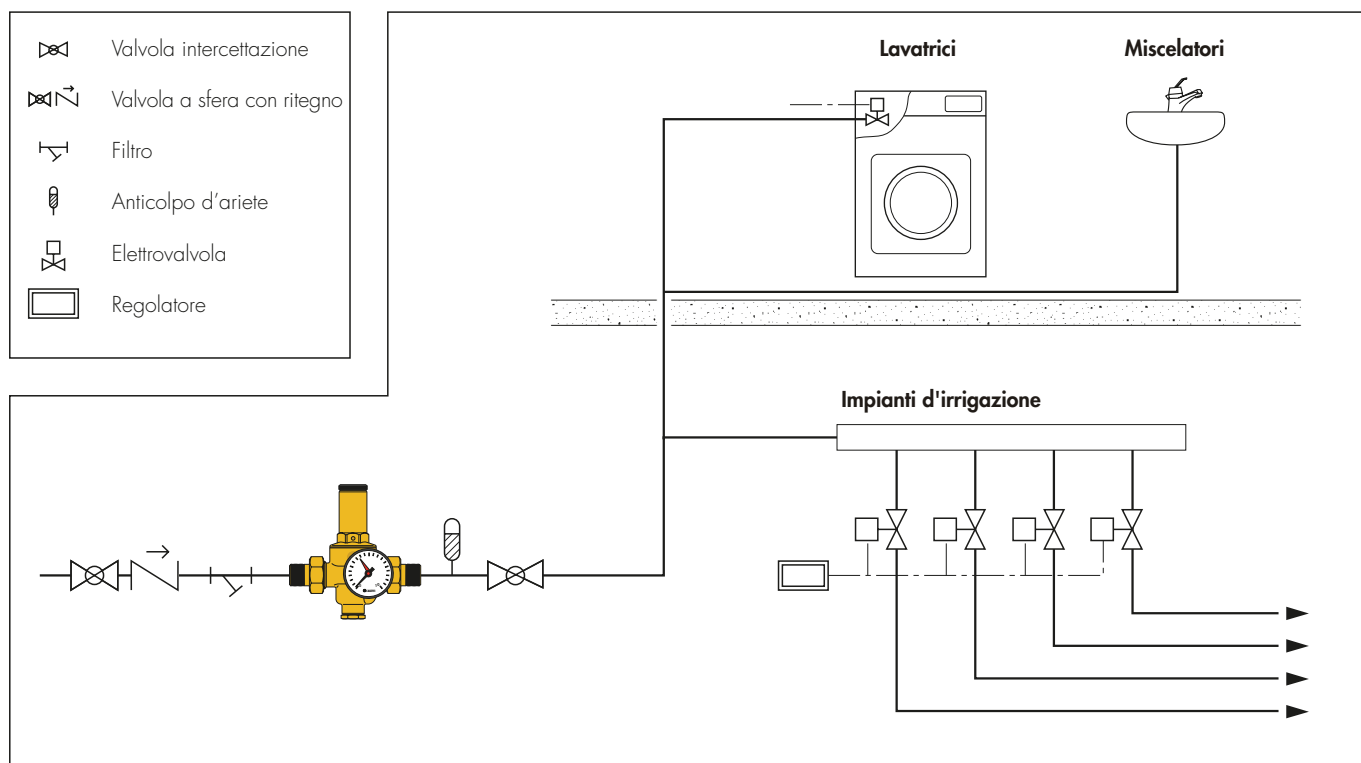

TESTO DI CAPITOLATO

Serie 5360

Riduttore di pressione a sede compensata a norma EN 1567. Attacchi filettati 1/2" M (da 1/2" a 1 1/2") a bocchettone. Corpo in ottone. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 80°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di manutenzione.

Serie 5362

Riduttore di pressione a sede compensata. Attacchi filettati 1/2" F (da 1/2" a 1"). Corpo in ottone. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 80°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di manutenzione.

Serie 5365

Riduttore di pressione a sede compensata a norma EN 1567. Attacchi filettati 1 1/2" M (da 1 1/2" e 2") a bocchettone. Corpo in bronzo. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 80°C. Pmax a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di manutenzione.

Serie 5366

Riduttore di pressione a sede compensata. Attacchi flangiati PN 16 DN 65. Corpo in bronzo. Sede e filtro in acciaio inox. Membrana e guarnizione di tenuta in NBR. Tmax d'esercizio 80°C. Pmax a monte 16 bar. Campo di taratura pressione a valle da 0,5 a 6 bar. Fornito con doppio manometro 0÷25 bar a monte e 0÷10 bar a valle. Superfici di scorrimento rivestite a caldo con PTFE. Cartuccia con membrana, filtro, sede ed otturatore, estraibile per operazioni di manutenzione.

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

